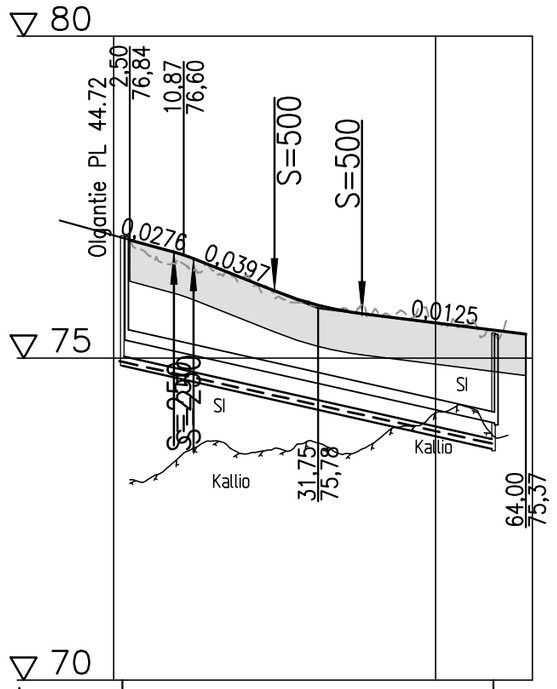

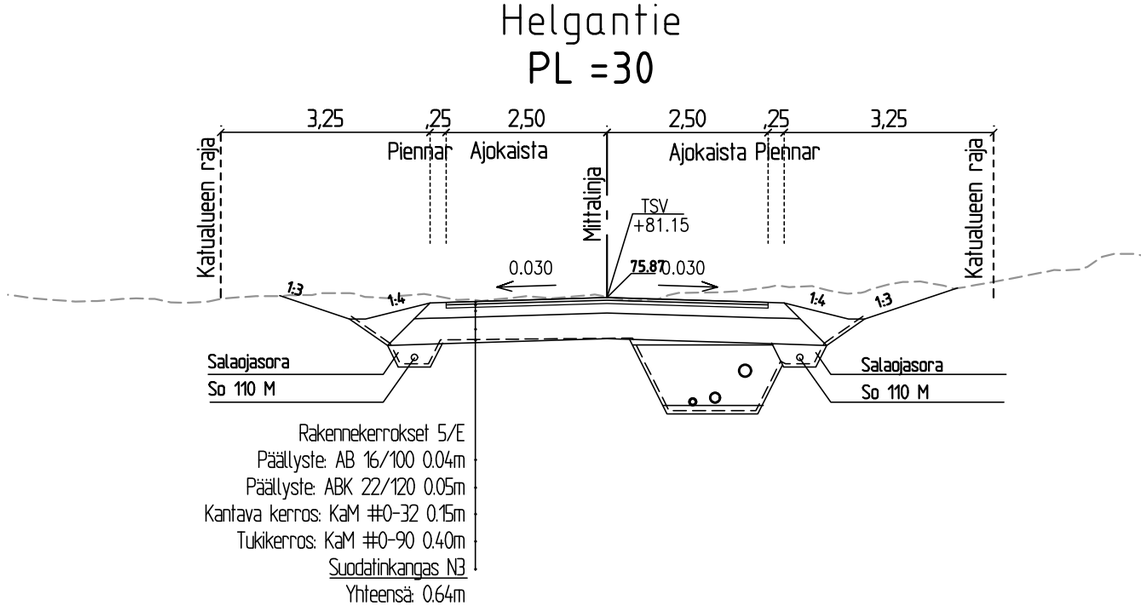

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	74,88	73,59
Putken mitat ja laatu	160 PVC SN8	73,56
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	1.3 57.65/0.022	59.0
Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	75,28	73,98
Putken mitat ja laatu	200 PP SN8	73,96
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	2.0 57.42/0.022	59.4
Vesijohto, laen korkeus	74,95	73,67
Putken mitat ja laatu	110 PEH PN10	
Paalu	0.9	58.8

Päällysrakenne	5/E						
Putkien perustamistapa							
Matka	2,5	3,023	6,856	12,575	13,59	25,456	64
		9,356			24,954	38,544	
		12,379					
Kaltevuus / pyöristyssäde		S=250	−0,028	−0,04	S=500	−0,013	
Tasausviivan korkeus	76,84	76,63	76,24	75,87	75,67	75,55	75,42 / 75,37
Maanpinnan korkeus		76,53	76,25	75,88	75,66	75,55	75,33

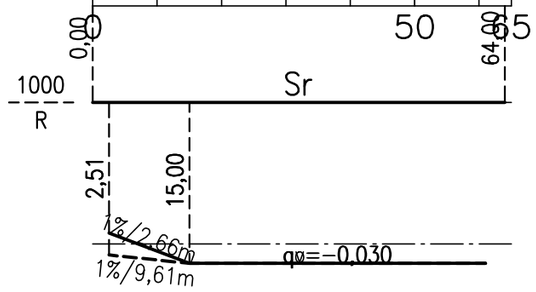

TUNNUS	MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	PIIRT.	SUUNN.	TARK.

SIJAINTI: Muijala	Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK24/N2000
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HELGANTIE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Pituusleikkaus 1:1000/1:100; Tyyppipoikkileikkaus 1:100

TALT.	PVM. 28.12.2022	PIIRT. MKu	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O
	SUUN. MKu	HYV.			

LOHJAN KAUPUNKI
Tekninen toimi
Kaupunkitekniikka

lb-KATU-557-10

M:\Kunnallistekniikka\Suunnitelmat\MUIJALA\2022 Muijalan kaava-alue\DWG\Muijalan kaava-alue.dwg